

# Overzicht wateranalyses - Analyseverslag

Rijksweg 53  
 B - 2870 Puurs  
 Telefoon: 03 / 877 15 19  
 Telefax: 03 / 877 28 84



Datum	: dinsdag 14 april 2020	Contract	: Koelwater
Naam klant	: Ecom Services (Atlantic House)	Aantal bezoeken per jaar	: 3
Adres	: Noorderlaan 147		
Postcode / woonplaats	: 2000 Antwerpen		
Controle uitgevoerd door	: Marengo		
Kopierapport aan	: Dhr. Eric Callemeyn		

<b>Doseerpompen:</b>	:				
Lubron 710-2	:	55%	60 liter in het doseervat	Voorraad: 4 x 22 kg	Toepassing: inhibitor voor kalk en corrosie
Lubron T	:	70%	69 liter in het doseervat	Voorraad: 4 x 25 kg	Toepassing: biocide voor koelwater

<b>Spuiregeling:</b>	:		
Spuigrens op	:	1500	µS/cm
Hysterese	:	50	µS/cm

<b>Waterverbruik:</b>		<b>vandaag</b>	<b>vorige</b>	<b>verbruik</b>		
Suppletiewater (k=10)	:	22619 m <sup>3</sup>	22299 m <sup>3</sup>	320 m <sup>3</sup>	sinds	27/aug

		Koelwater				
Parameters	Eenheid	Suppletiewater	Koelwater			Richtwaarden Koelwater
1	Kleur	Helder	Helder			Helder
2	Bezinksel	Geen	Geen			Geen
3	pH	8,10	8,69			7 - 9
4	Geleidbaarheid	µS/cm	670	1460		
5	Totale (Calcium) hardheid	mg CaCO <sub>3</sub> /l	9	20		<450
6	TA-alkaliteit	mg CaCO <sub>3</sub> /l	0	19		
7	TAC-alkaliteit	mg CaCO <sub>3</sub> /l	141	289		
8	Chloride	mg Cl <sup>-</sup> /l	45	103		< 250
	<b>Aflezings geleidbaarheid</b>	µS/cm		1280-->1450		
	<b>Spuigrenswaarde</b>	µS/cm		1500		

Rijksweg 53



## Opmerkingen bij analyseverslag

B - 2870 Puurs  
Telefoon: 03 / 877 15 19  
Telefax: 03 / 877 28 84

**LUBRON**  
WATERBEHANDELING


---

<b>Opmerkingen</b>	:	
	:	
<b>Nazicht doseerapparatuur</b>	:	Doseerpompen ontluicht en nagekeken: alles in orde. De productdosering verloopt goed en er is nog voldoende productvoorraad.
	:	
<b>Nazicht spuiregeling</b>	:	Klein verschil op de sonde. Deze hebben we ter plaatse gereinigd en meting verloopt terug correct.
	:	
<b>Kwaliteit suppletiewater</b>	:	Deze is van goede kwaliteit, geen opmerkingen.
	:	
<b>Kwaliteit koelwater</b>	:	Alle parameters voldoen perfect aan de gewenste richtwaarden. Alles verloopt prima en kan zo worden aangehouden.
	:	
<b>Overige:</b>	:	Staal genomen voor het onderzoek naar legionella: de uitslag volgt.
	:	

---

**Bestelling:** Handtekening klant

Handtekening Lubron

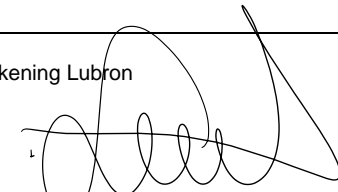

Marengo Smet

---

**Volgende service** : Juli 2020

Met vriendelijke groeten,  
Marengo